



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. poz. 1989) przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca **ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2015 r.**

MIASTO SOSNOWIEC

- *Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 202,058 tys.*
- *Zaopatrzenie w wodę- zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d: ok. 26,198 tys.*

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:

- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.
- Dystrybutorami wody są:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu
 - Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć powierzchniowych:

„Goczałkowice”, „Dzieńkowice” (90,421 tys. mieszkańców-ok. 44%),
„Piaskownia” (114,266 tys. mieszkańców- ok. 56%).

Woda przeznaczona do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

- Maczki (zakup wody 14625 m³/d)
- Oddział Sieci Magistralnych Murcki (zakup wody 11573 m³/d)

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2015 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2015 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 150 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

- fizykochemicznych (142 próbki)
- bakteriologicznych (129 próbek)

Próbki wody pobierane były w 24 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).

W 2015 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 273 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

- fizykochemicznych (269 próbki)
- bakteriologicznych (271 próbek)

Próbki wody pobierane były w 36 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).

W pobranych próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (Dz. U. Nr 61 poz.417 z póź zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Badania przeprowadzały akredytowane laboratoria:

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
- Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp zo.o w Łędzinach
- Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”


Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r (Dz. U. Nr 61 poz.417 z póź zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) kwestionowano:

- 3% próbek wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenia dotyczyły mętności, żelaza, manganu),

Badania fizykochemiczne próbek wody

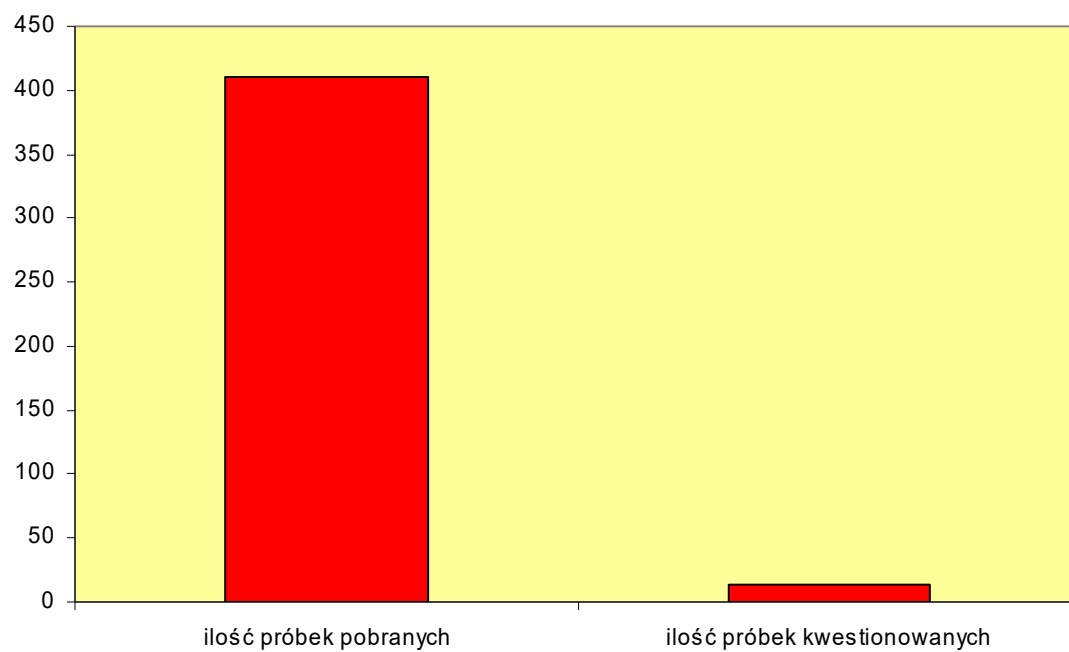

2,5% próbek pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli, clostridium perfringens)

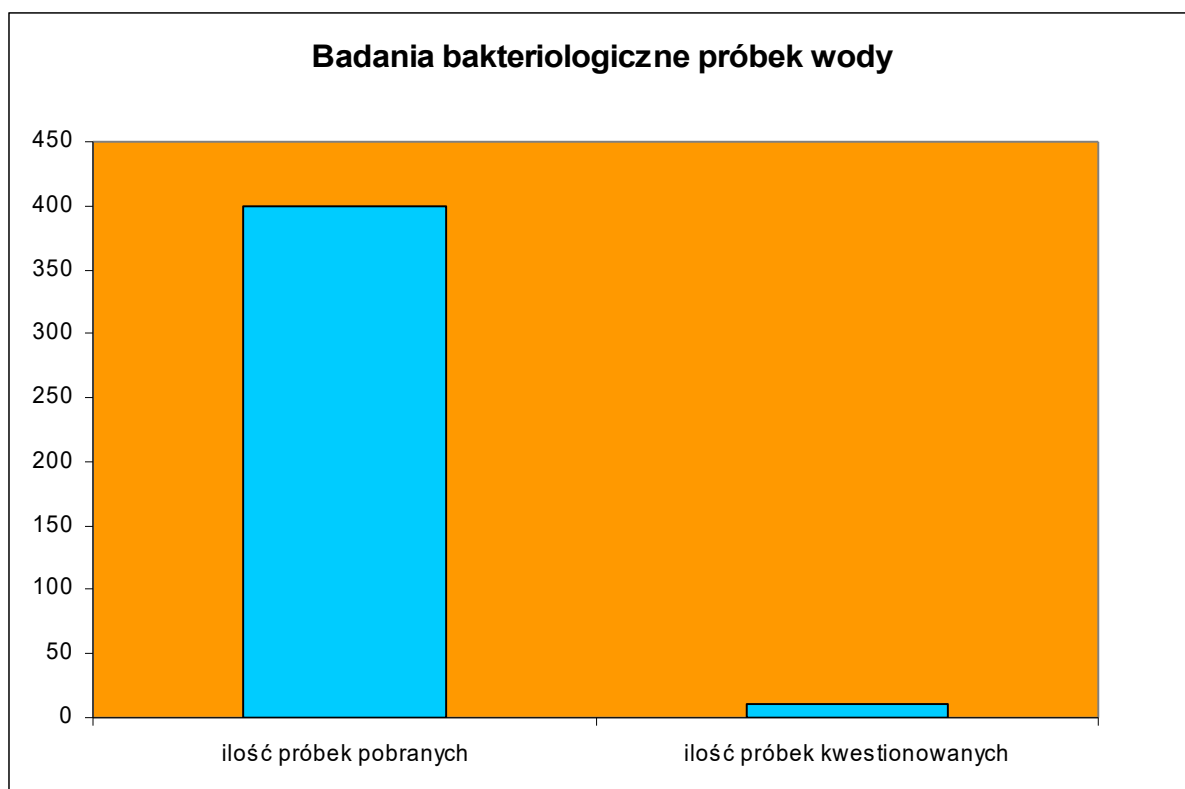

Powtórne badania wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych nie potwierdziły przekroczeń.

Pozostałe próbki wody w zakresie badań wskazanych wskaźników spełniały wymagania w/w rozporządzenia.

W roku 2015r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 3 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 2 Interwencje okazały się zasadne (przekroczenia dotyczyły parametrów fizykochemicznych- żelazo, mętność).

Podjęte działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do spożycia do właściwej jakości okazały się skuteczne. Próbkę kontrolne nie wykazały w/w przekroczeń

W wymienionym okresie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zgłosiło 47 awarii /przerw w dostawie wody, nie przekraczały 8 godzin/.

Przedsiębiorstwa wodociągowe na bieżąco informowały Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu o zamiarze odcięcia dostawy wody na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz 417 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2015 roku.